


Code	93471	93471	93471	93471
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkaanheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungs-frei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installati-on, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 V – angeschlossen werden!	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 V –!	DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 V – !	DALI is niet SELV – De voorschriften voor laagspanningsinstallaties zijn van toepassing. De DALI-schroefklemmen mogen niet op 230 VAC worden aangesloten!
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Functionnement	Functie	
	In ein Casambi-Netzwerk integrierbarer Multisensor mit DALI-2 Ausgang zur Aufputzmontage in großen Höhen. Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung. Zur Einstellung der Parameter und Funktionen benötigen Sie die kostenfreie und im Apple App Store sowie im Google Play Store erhältliche Casambi App. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Inbetriebnahme einiger Grundfunktionen finden Sie auf unserer Produktseite.	Multisensor with DALI-2 output that can be integrated into a Casambi network for surface mounting at great heights. External telescopic light sensor mechanically adjustable to a mounting height between 5 and 16 metres for application-specific light measurement. To set the parameters and functions, you need the free Casambi app available in the Apple App Store and Google Play Store. You can find step-by-step instructions for commissioning some basic functions on our product page.	Multicapteur avec sortie DALI-2 pouvant être intégré dans un réseau Casambi pour un montage grande hauteur. Capteur de lumière télescopique externe réglable mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5 et 16 mètres pour une mesure de la lumière spécifique à l'application. Pour régler les paramètres et les fonctions, vous avez besoin de l'application Casambi, qui est gratuite et disponible dans l'Apple App Store et le Google Play Store. Vous trouverez des instructions étape par étape pour la mise en service de certaines fonctions de base sur notre page produit.	Multisensor met DALI-2 uitgang die kan worden geïntegreerd in een Casambi-netwerk voor oppbouwmontage op grote hoogte. Externe telescopische lichtsensor, mechanisch verstelbaar tussen 5 en 16 meter voor toepassingsspecifieke lichtmeting. Om de parameters en functies in te stellen, heb je de Casambi app nodig, die gratis is en verkrijgbaar is in de Apple App Store en Google Play Store. Op onze productpagina vindt u stap voor stap instructies voor de inbedrijfstelling van enkele basisfuncties.
	Der Präsenzmelder regelt das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit. Der im Melder integrierte Lichtführer misst stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit dem in der Applikation eingestellten Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwertes, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung. Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person aus, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird. Die auszulösenden Szenen müssen dazu in der Casambi-App erstellt werden.	The occupancy detector automatically controls the light depending on the presence of people (movements) and the ambient brightness. The light sensor integrated in the detector constantly measures the ambient brightness and compares it with the brightness set value set in the application. If the ambient brightness is sufficient, the lighting is not switched on. If the ambient brightness is below the brightness set value, movement in the room causes the lighting to switch on. The detector switches the lighting off despite a person being present if there is sufficient natural light or as soon as no more movement is detected in the room for a follow-up time. The scenes to be triggered must be created in the Casambi app.	Le détecteur de présence commande automatiquement la lumière en fonction de la présence de personnes (mouvements) et de la luminosité ambiante. Le capteur de lumière intégré au détecteur mesure en permanence la luminosité ambiante et la compare à la valeur de consigne de luminosité définie dans l'application. Si la luminosité ambiante est suffisante, l'éclairage malgré la présence d'une personne si la lumière naturelle est suffisante ou dès qu'aucun mouvement n'est plus détecté dans la pièce pendant une durée de temporisation. Les scénarios à déclencher doivent être créés dans l'application Casambi.	De aanwezigheidsmelder regelt het licht automatisch afhankelijk van de aanwezigheid van personen (bewegingen) en de omgevingshelderheid. De in de melder geïntegreerde lichtsensor meet voortdurend de omgevingshelderheid en vergelijkt deze met de ingestelde helderheidswaarde. Als de omgevingshelderheid voldoende is, wordt de verlichting uitgedaan. De melder schakelt de verlichting uit ondanks de aanwezigheid van een persoon indien er voldoende daglicht is of zodra er gedurende een bepaalde tijd geen beweging meer wordt waargenomen in de ruimte. De scènes die getriggerd moeten worden, moeten in de Casambi app aangemaakt worden.
	Erweiterung des Erfassungsbe-reiches mit weiteren Geräten möglich.	Extension of the detection range possible with additional devices.	Extension de la plage de détection possible avec des dispositifs supplémentaires.	Uitbreiding van het detectiebereik is mogelijk met extra melden.



Light sensor










Fig. 1

	L	B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m

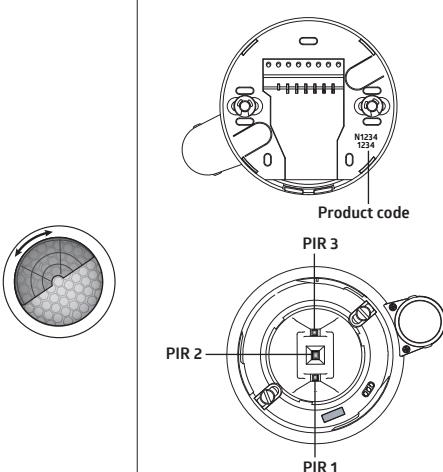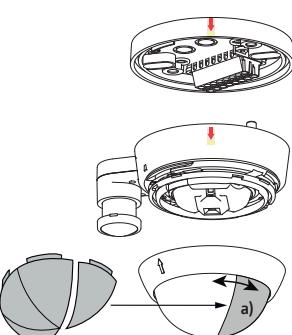

	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern (a) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden. Darüber hinaus kann die Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren in der App einzeln reguliert bzw. die Sensoren deaktiviert werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (a). In addition, the sensitivity of the three PIR sensors can be regulated individually in the app or the sensors can be deactivated.	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (a). En outre, la sensibilité des trois capteurs PIR peut être réglée individuellement dans l'appli ou les capteurs peuvent être désactivés.	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklammelen (a). Bovendien kan de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren afzonderlijk in de app worden geregeld of kunnen de sensoren worden gedeactiveerd.
	Bei Verwendung in Hochregallägern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.	When used in high-bay warehouses, care should be taken that, in the cross-aisles of the warehouse, detectors are installed that can detect movement only in the desired aisle locations, by using blinds or other technical arrangements.	Pour un montage dans des stockages de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des têtes d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que dans la zone de rayonnement souhaitée, par des obturateurs ou une disposition technique de montage.	Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de melders in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die met gebruik van afdekklammelen of door technische montage alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren.

93471

DE LED-Funktionsanzeigen

UK LED function indicators

FR Indicateurs de fonctionnement LEDs

NL Indicatie LED's



Vorgang	Indikation	Process	Indication	Processus	Indication	Actie	Indicatie
Identifikationshilfe aktiv	rot blinkt hell alle 600ms	Identification aid active	red flashes brightly every 600ms	Aide à l'identification active	rouge clignote vivement toutes les 600 ms	Identificatiethulp middel actief	rood knippert fel om de 600ms
Gerät bootet	rot blinkt alle 500ms	device boots	red flashes every 500ms	Redémarrage de l'appareil	la LED rouge clignote tous les 500ms	Eenheidslaarzen	rood knippert om de 500ms
Bewegungserkennung	rot blinkt bei jeder erkannten Bewegung	Motion detection	red flashes on each detected movement	Détection de mouvement	LED rouge clignote à chaque mouvement détecté	Bewegingsdetectie	rood knippert bij elke gedetecteerde beweging
Übertemperaturschutz. DALI Spannungsversorgung deaktiviert.	gelb blinkt schnell	Overtemperature protection. DALI power supply deactivated.	yellow flashes quickly	Protection contre la surchauffe. L'alimentation DALI est désactivée.	la LED jaune clignote rapidement	Overtemperatuurbeveiliging. DALI stroomvoorziening gedeactiveerd.	geel knippert snel
Gerät mit keinem Netzwerk verbunden	gelb blinkt langsam	Device not connected to a network	yellow flashes slowly	Dispositif non connecté à un réseau	la LED jaune clignote lentement	Apparaat niet aangesloten op een netwerk	geel knippert langzaam

EU-Konformitätserklärung

UK Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

EU-Conformiteitsverklaring



Das Produkt erfüllt die Richtlinien über
 1. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)
 2. die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (2014/53/EU)

This product respects the directives concerning
 1. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012
 2.the Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -
 Grove House · Camphill Road ·
 West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

Ce produit répond aux directives sur
 1. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)
 2. la directive sur les équipements radio (2014/53/UE)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen
 1. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)
 2.de richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU)

Technische Daten

Technical data


Caractéristiques techniques

Technische gegevens

230 V ~ +/-10%, 50 Hz	Spannung	Voltage	Tension	Spanning
ca./approx. 0.4W	Leistungsaufnahme	Power input	Consommation	Verbruik
2.4 - 2.483 GHz	Sendefrequenz	Transmission frequency	Fréquence de transmission	Zendfrequentie
+4 dBm	Max. Ausgangsleistung:	Maximum output power	Puissance de sortie maximale	Maximale uitgangsvermogen
	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Aansluitklemmen: voor massieve eenaderige geleiders
vertical 360°	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek
450 m² / 14 m	Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung	Monitored area (tangential movement)	Surface surveillée pour une approche tangentielle	Detectiezone voor dwars langs de melder lopen
5 m / 16 m / 14 m	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./max./ recommandée	Montagehoogte min./max./ aanbevolen
► Fig. 1 14 m 18°C	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature	Portée pour une hauteur de montage de température ambiante	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur
① = max. Ø 30 m ② = max. Ø 30 m	1 quer 2 frontal	1 across 2 towards	1 transversale 2 frontale	1 dwars 2 frontaal
II / IP54	Schutzkasse / Schutzart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermingsgraad
Ø 101 x 76 mm	Abmessungen	Dimension	Dimension	Afmetingen
-5°C + 45°C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur
PC	Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Behuizingsmateriaal

93471	DE Lichtsteuerung	UK Lighting control	FR Commande de l'éclairage	NL Lichtsturing
16 V ---	DALI-Ausgangsspannung	DALI Output voltage	Tension de sortie DALI	DALI-Uitgangsspanning
80 mA	Garantierter Versorgungsstrom	Guaranteed supply current	Courant d'alimentation garanti	Gegarandeerde voedingsstroom
125 mA	Maximaler Versorgungsstrom	Maximum supply current	Courant maximum d'alimentation	Maximale voedingsstroom
	Abschaltmechanismus: Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur	Shutdown mechanism: overload, short circuit and overtemperature	Mécanisme de coupure : surcharge, court-circuit et surchauffe.	Uitschakelmechanisme: overbelasting, kortsluiting en overtemperatuur
DTO, DT5, DT6, DT7	Unterstützte Betriebsgeräte	supported control gear	Dispositifs d'exploitation pris en charge	Ondersteund bedieningsapparaten
- (Single – Master)	Unterstützte Steuengeräte	supported control devices	Dispositifs de contrôle pris en charge	Ondersteund besturingseenheden
1 s – 60 min	Nachlaufzeit	Follow-up time	Durée de temporisation	Nalooptijd
10 – 4000 Lux	Helligkeitssollwert	Brightness set value	Valeur de consigne de luminosité	Helderheidswaarde
	Werkseinstellung	Factory settings	Préréglage d'usine	Fabriekseinstellingen
3 – hoch/ high/ haut/ hoog	PIR-Sensorempfindlichkeit	PIR sensor sensitivity	Sensibilité des capteurs PIR	Gevoeligheid PIR-sensoren
18 %	Reflexionsfaktor	Reflection factor	Facteur de réflexion	Reflectiefactor
	Selbstprüfzyklus	Self-test cycle	Cycle d'autocontrôle	Zelf-controle cyclus
	In den ersten 60s nach dem Anschluss der Netzspannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	The product enters an initial 60-second self-test cycle, when the supply is first connected. During this time the device does not respond to movement.	Lorsque l'alimentation est raccordée, le produit démarre un cycle d'auto-contrôle de 60 sec. Pendant ce temps, l'appareil ne répond pas au mouvement.	Wanneer de spanning op de melder wordt aangesloten, ondergaat het toestel een zelftestcyclus van 60 seconden. Tijdens deze cyclus reageert de melder niet op beweging.
	Schematisches Schaltbild	Schematic diagram	Schéma de raccordement	Aansluitschema
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!
		<p>The diagram illustrates the connection scheme. It shows a power source (L, N) connected to the device. The device has a Casambi connection (N, L, L, N) and two DALI connection options. The first option is labeled 'EVG / BE / EB' and connects to DALI terminals DA+, DA-, DA, and DA-. The second option is labeled 'DALI-2 PS (option)' and connects to DALI terminals DA+ and DA-. A dashed box encloses the DALI connection area.</p>		
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet




Code	93471	93471	93471	93471	
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança	
		<p>Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af el-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.</p>	<p>MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.</p>	<p>I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.</p>	<p>MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.</p>
		<p>Slik for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.</p>	<p>i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación ! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.</p>	<p>Prima del montaggio disinserire la tensione! Questo apparecchio non è adatto come protezione per lo scollegamento della rete principale.</p>	<p>Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.</p>
		<p>DALI er ikke SELV (safety extra-low voltage) - Installationsreglerne for lavspænding gælder. DALI skrueterminalerne må ikke forbines til 230 VAC!</p>	<p>DALI no es SELV - Se aplica el reglamento de instalación para baja tensión. Los bornes de conexión atornillada DALI no deben conectarse a 230 VAC.</p>	<p>DALI non è SELV - Si applicano le norme di installazione per la bassa tensione. I morsetti DALI non devono essere collegati a 230 VAC!</p>	<p>DALI não é MBTS - Aplicam-se as boas práticas e o regulamento de instalação para baixa tensão. Os terminais de bus DALI não podem ser ligados a 230 VAC!</p>
		<p>Les denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilstigende anvendelses.</p>	<p>Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.</p>	<p>Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.</p>	<p>Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.</p>
Funktionsmåde	Funktionsmåde	Funcionamiento	Fonctionnement	Functie	
	<p>Multisensor med DALI-2 udgang, der kan integreres i et Casambi-netværk til overfladeemonteringen i stor højde. Ekstern teleskopisk lysensor, der mekanisk kan justeres til en monteringshøjde på mellem 5 og 16 meter til applikationsspecifik lysmåling. For at indstille parametre og funktioner skal du bruge den gratis Casambi app, der er tilgengeligt i Apple App Store og Google Play Store. Du kan finde trin-for-trin-vejledninger til idrætsættelse af nogle grundlæggende funktioner på vores produktside.</p>	<p>Multisensor con salida DALI-2 que puede integrarse en una red Casambi para el montaje en superficie a grandes alturas. Sensor de luz externo telescopico ajustable mecanicamente a una altura de montaje de entre 5 y 16 metros para la medición de luz específica de la aplicación. Para configurar los parámetros y las funciones, se necesita la aplicación gratuita Casambi, disponible en Apple App Store y Google Play Store. Puede encontrar instrucciones paso a paso para la puesta en marcha de algunas funciones básicas en nuestra página de producto.</p>	<p>Multisensore con uscita DALI-2 integrabile in una rete Casambi per installazione superficiale a grandi altezze. Sensore di luce telescopico estensibile meccanicamente ad un'altezza di montaggio tra 5 e 16 metri per la misurazione della luce specifica per la applicazione. Per impostare i parametri e le funzioni, è necessaria l'applicazione gratuita Casambi disponibile nell'App Store di Apple e nel Play Store di Google. Potete trovare le istruzioni per la messa in funzione di alcune funzioni di base sulla nostra pagina del prodotto.</p>	<p>Multisensor com saída DALI-2 que pode ser integrado numa rede Casambi para montagem à superfície a grandes alturas. Sensor de luz telescópico exterior regulável mecanicamente a uma altura de montagem entre 5 e 16 metros para medida de luz específica da aplicação. Para definir os parâmetros e funções, é necessária a aplicação Casambi gratuita disponível na Apple App Store e na Google Play Store. Pode encontrar instruções passo a passo para a colocação em funcionamento de algumas funções básicas na nossa página de produtos.</p>	
	<p>Belægningsdetektoren styrer automatisk lyset afhængigt af tilstedeværelsen af personer (bevægelser) og den omgivende lysstyrke. Den lysensor, der er integreret i detektoren, måler konstant den omgivende lysstyrke og sammenligner den med den indstillede lysstyrkeværdi, der er indstillet i applikationen. Hvis den omgivende lysstyrke er tilstrækkelig, tændes belysningen ikke. Hvis den omgivende lysstyrke er lavere end den indstillede lysstyrkeværdi, får bevægelsen i rummet belysningen til at tænde. Detektoren slukker for belysningen, selv om der er en person til stede, hvis der er tilstrækkeligt med naturligt lys, eller så snart der ikke registreres mere bevægelse i rummet i en vis periode. De scener, der skal udløses, skal oprettes i Casambi-appen.</p>	<p>El detector de presencia controla automáticamente la luz en función de la presencia de personas (movimientos) y de la luminosidad ambiental. El sensor de luz integrado en el detector mide constantemente la luminosidad ambiental y la compara con el valor de consigna de luminosidad establecido en la aplicación. Si la luminosidad ambiental es suficiente, la iluminación no se enciende. Si la luminosidad ambiental es inferior a la consigna de luminosidad, el movimiento en la habitación hace que se encienda la iluminación. El detector apaga la iluminación a pesar de la presencia de una persona si hay suficiente luz natural durante un determinado periodo de tiempo o en cuanto no se detecta más movimiento en la habitación tras agotarse la temporización de apagado. Las escenas a activar deben ser creadas en la aplicación Casambi.</p>	<p>Il rilevatore di presenza regola automaticamente la luce in base alla presenza di persone (movimenti) e alla luminosità dell'ambiente. Il sensore di luce integrato nel rilevatore misura costantemente la luminosità ambientale e la confronta con il valore di luminosità impostato nell'applicazione. Se la luminosità ambientale è sufficiente, l'illuminazione non viene accesa. Se la luminosità ambiente è inferiore al valore di luminosità impostato, il movimento nella stanza provoca l'accensione dell'illuminazione. Il rilevatore spegne l'illuminazione nonostante la presenza di una persona se c'è sufficiente luce naturale o non appena non viene più rilevato alcun movimento nella stanza per un tempo successivo. Le scene da attivare devono essere create nell'app Casambi.</p>	<p>O detector de presença controla automaticamente a luz em função da presença de pessoas (movimentos) e da luminosidade ambiente. O sensor de luz integrado no detector mede constantemente a luminosidade ambiente e compara-a com o set-point de luminosidade definido na aplicação. Se a luminosidade ambiente for suficiente, a iluminação não é ligada. Se a luminosidade ambiente estiver abaixo do ponto de ajuste de luminosidade, o movimento na sala faz com que a iluminação se ligue. O detector desliga a iluminação apesar de uma pessoa estar presente se houver luz natural suficiente para um determinado período de tempo ou assim que não for detectado mais movimento na sala para um tempo de seguimento. As cenas a serem acionadas devem ser criadas na aplicação Casambi.</p>	
	Udvidelse af detektionsområdet mulig med ekstra enheder.	Possibilidad de ampliar el campo de detección con unidades adicionales.	Estensione del campo di rilevamento possibile con dispositivi aggiuntivi.	Extensão do alcance de detecção possível com dispositivos adicionais.	





Light sensor



Socket



a)



Product code

PIR 3








Fig. 1

	L	B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m



Afblænding af områder som ikke skal detekteres

Hvis sensorens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningssclips (a). Desuden kan følsomheden af de tre PIR-sensorer reguleres individuelt i appen, eller sensorerne kan deaktiveres.

Reducción del área de detección para evitar perturbaciones

En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (a). Además, la sensibilidad de los tres sensores PIR se puede regular individualmente en la app o se pueden desactivar los sensores.

Delimitazione delle fonti di disturbo

Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione (a). Inoltre, la sensibilità dei tre sensori PIR può essere regolata individualmente nell'app e i sensori possono essere disattivati.

Exclusão de fontes de interferência

Se a área de deteção do detector for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretendem monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura (a) fornecidas. Além disso, a sensibilidade dos três sensores PIR pode ser regulada individualmente na aplicação ou os sensores podem ser desativados.



Ved anvendelse i højlagre skal det sikres, at der er installeret detektører i hyldegangernes hovedområder, som kun registrerer bevægelse i det ønskede hyldeområde ved hjælp af persienner eller teknisk installationsarrangement.

Si se utiliza en almacenes de estanterías altas, debe asegurarse que los detectores se instalen en las zonas de cabecera de los pasillos para, que sólo detecten el movimiento en esa zona. Si es necesario pueden utilizarse las carátulas obturadoras o cambiar la ubicación para evitar detecciones fuera de la zona.

Se si installano in magazzini con scaffalature alte è necessario che i rilevatori siano installati all'ingresso della corsia e schermati meccanicamente o tramite le clip in dotazione in modo da monitorare il movimento solo nelle zone desiderate.

Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de detectoren in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren, met gebruik van afdeklamellen of door technische montage.

93471

DK LED-funktionsindikatorer

ES Indicadores LED

IT Indicatori a LED

PT Indicadores de função LED

Proces	Angivelse	Proceso	Indicación	Processo	Indicazione	Processo	Indicação
Identifikations-hjælp aktiv	rødt blinker kraftigt hver 600 ms	Ayuda a la identificación activa	el rojo parpadea intensamente cada 600ms	Aiuto all'identificazione attivo	il rosso lampeggi intensamente ogni 600ms	Ajuda à identificação activa	flashes vermelhos brilhantes a cada 600ms
enhed starter	rødt blinker hver 500 ms	Reinicio del dispositivo	el rojo parpadea cada 500ms	avvio del dispositivo	rosso lampeggi ogni 500ms	botas de dispositivo	flashes vermelhos a cada 500ms
Bevægelsesdetektering	rødt blinker ved hver registreret bevægelse	Detección de movimiento	el rojo parpadea con cada movimiento detectado	Rilevamento del movimento	lampeggi in rosso ad ogni movimento rilevato	Detectção de movimento	flashes vermelhos com cada movimento detectado
Overtemperaturbeskyttelse. DALI-strømforsyning deaktivert.	gul blinker hurtigt	Protección contra sobre-calentamiento. Fuente de alimentación DALI desactivada.	el amarillo parpadea rápidamente	Protezione da sovratempatura. Alimentazione DALI disattivata.	il giallo lampeggi rapidamente	Protecção contra sobre-temperaturas. Fonte de alimentação DALI desactivada.	flashes amarelos rapidamente
Enheden er ikke tilsluttet til et netværk	gul blinker langsomt	Dispositivo no conectado a ninguna red	el amarillo parpadea lentamente	Dispositivo non collegato ad una rete	il giallo lampeggi lentamente	Dispositivo não ligado a uma rede	lamejos amarelos lentamente

EU Overensstemmelseserklæring

Declaración de conformidad UE

Dichiarazione di conformità UE

Declaração de conformidade UE



Dette produkt overholder direktiverne om
 1. Begränsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU)
 2. direktivet om radioudstyr (2014/53/EU)

Este producto cumple con las directivas siguientes
 1. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE)
 2. la Directiva de Equipos de Radio (2014/53/UE)

Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti
 1. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65 / UE)
 2. Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)

O produto está em conformidade com as diretrizes relativas
 1. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE)
 2. a Directiva sobre equipamento de rádio (2014/53/UE)

Tekniske data

Datos técnicos


Dati tecnici

Dados técnicos


230 V ~ +/-10%, 50 Hz	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
ca/approx. 0.4W	Leistungsaufnahme	Consumo	Assorbimento	Verbruik
2.4 - 2.483 GHz	Frekvens	Frecuencia de transmisión	Frequenza di trasmissione	Frequência de transmissão
+4 dBm	Sendestyrke	Potencia máxima de salida	Potenza di uscita massima	Potência máxima de saída
0.5 - 2.5 mm² ↔ 10mm	Terminaler: til faste ledere til finstrengele ledere	Terminales: para conductores rígidos para conductores finos	Terminali: per conduttori solidi per conduttori intrecciati fini	Terminals de ligação: para condutores rígidos para condutores de fios finos
vertical 360°	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Campo di rilevamento	Área de deteção
450 m² / 14 m	Overvåget område (til tangentielle bevægelser)	Zona vigilada (para el movimiento tangencial)	Area monitorata (per il movimento tangenziale)	Área monitorizada (para movimento tangencial)
5 m / 16 m / 14 m	Monteringshøjde min./maks./anbefalet	Altura de montaje min./máx./recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./recomendada
► Fig. 1 14 m 18°C ① = max. Ø 30m ② = max. Ø 30m	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur 1 tangential 2 frontal	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiental 1 transversal 2 frontal	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 tangenziale 2 frontale	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal
II / IP54	Beskyttelse / beskyttelseskasse	Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção
Ø 101 x 76 mm	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
-5°C - +45°C	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
PC	Materiale i huset	Material de la carcasa	Materiale Involucro	Material de habitação

93471	DK Lysstyring	ES Control de la iluminación	IT Controllo dell'illuminazione	PT Controlo da iluminação
16 V	DALI Udgangsspænding	Tensión de salida DALI	Tensione di uscita DALI	Tensão de saída DALI
80 mA	Garanteret strømforsyning	Corriente de alimentación garantizada	Corrente di alimentazione garantita	Corrente de fornecimento garantida
125 mA	Maksimal strømforsyning	Corriente de alimentación máxima	Corrente di alimentazione massima	Corrente máxima de fornecimento
	Afbrydelsesmekanisme: overbelastning, kortslutning og overtemperatur	Mecanismo de apagado: Sobrecarga, cortocircuito y sobrealentamiento	Meccanismo di spegnimento: sovraccarico, corto circuito e sovratemperatura	Mecanismo de desligamento: sobrecarga, curto-círculo e sobretemperatura
DT0, DT5, DT6, DT7	Understøttede driftsenheder	Dispositivos operativos compatibles	Dispositivi operativi supportati	Dispositivos operacionais suportados
- (Single – Master)	Understøtter kontroleenheder	Dispositivos de control compatibles	Dispositivi di controllo supportati	Unidades de controlo suportadas
1 s – 60 min	Efterløbstid	Temporización de apagado	Tempo di ritardo	Período
10 – 4000 Lux	Indstillet værdi for lysstyrke	Valor de consigna de luminosidad	Valore di luminosità impostabile	Valor do conjunto de luminosidade
	Fabriksindstilling	Valores por defecto preconfigurados	Impostazioni di fabbrica	Ajuste de fábrica
3-høj / alto / alto / alto	PIR-sensorens følsomhed	Sensibilidad del sensor PIR	Sensibilità dei sensori PIR	Sensibilidade do sensor PIR
18 %	Refleksionsfaktor	Factor de reflexión	Fattore di riflessione	Factor de Reflexão
	Selvtestcyklus	Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste
	I de første 60 sekunder efter tilslutning af netspændingen gennemgår detektoren en selvkontrolcyklus. I denne periode reagerer enheden ikke på bevægelse.	En los primeros 60s después de conectar la tensión de red, el detector pasa por un ciclo de autocomprobación. Durante este tiempo, la unidad no reacciona al movimiento.	Nei primi 60s dopo aver collegato la tensione di rete, il rilevatore passa attraverso un ciclo di autocontrollo. Durante questo tempo, l'unità non reagisce al movimento.	Nos primeiros anos 60, depois de ligar a tensão da rede, o detector passa por um ciclo de auto-verificação. Durante este tempo, a unidade não reage ao movimento.
	Skematisk diagram	Esquema de conexión	Schema di cabaggio	Esquema eléctrico
	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilsletter!	Esquema de conexión – por favor, respete el marcado de los cables de conexión cuando los conecte.	Schema di cabaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cabaggio.	Esquema eléctrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!
		<p>The diagram illustrates the electrical connections for the device. It shows the power supply terminals L and N at the top. Below them, there are two connection points: one for the DALI bus (labeled DALI and DALI-2 PS (option)) and another for the EVG/BE/EB interface. The DALI connection includes a Casambi + DALI-2 label. The EVG/BE/EB connection includes a Casambi label. The connections are color-coded according to the wiring scheme described in the text above.</p>		
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet

Code	93471	93471	93471	93471
	CZ Sikkerhedsforskrift	PL Przygotowanie do montażu	HU Biztonsági információk	RU Инструкция по технике безопасности
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasiláním z sítí 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Az elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkákat csak villanyszerelő vagy személyzet végezhet szakképzett villanyszerelő irányítása és felügyelete mellett, az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően.	Работы по электроснабжению могут выполняться только квалифицированными специалистами или проинструктированными лицами под руководством и контролем квалифицированного электротехнического персонала в соответствии с правилами электробезопасности.
	Odpojte napájení před instalaci. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására.	Отключите питание перед установкой! Данное устройство не подходит для безопасного отключения электросети.
	DALI není SELV - Plati instalaciní předpisy pro nízké napětí. Šroubové svorky DALI se nesmí připojovat na 230 VAC!	DALI nie je napięciem SELV - obowiązuje instrukcja montażu dla niskiego napięcia. Zaciśki śrubowe DALI nie mogą być podłączone do napięcia 230 VAC!	A DALI nem SELV (biztonsági érintésvédelmi törfelépítésű áramkör), mely minden esetben földeléten - a kifeszítésére vonatkozó szerelesei utasítások érvényesek. A DALI busz kapcsait tilos 230 VAC-hoz csatlakoztatni!	DALI – это не SELV напряжение! Используйте инструкции по работе с низким напряжением. Винтовые клеммы DALI нельзя подключать к сети 230 V – !
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia.	A készülék beépítése és üzembelhelyezése előtt olvassa el ezt a kezelési ségledet. A készülék megfelelő alkalmazáshoz szükséges a ségledet információinak ismerete.	Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите этот дополнительный лист и инструкцию по эксплуатации. Эти документы являются важной частью техники безопасности!
	Provoz	Opis działania	Funkció	Функции
	Multisenzor s výstupem DALI-2, který lze integrovat do sítě Casambi pro povrchovou montáž ve velkých výškách. Externi teleskopický senzor světla mechanicky nastavitelný do montážní výšky mezi 5 a 16 metry pro měření světla pro konkrétní aplikaci. K nastavení parametrů a funkci je třeba bezplatná aplikace Casambi, která je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Pokyny krok za krokem pro uvedení některých základních funkcí do provozu najdete na naší produktové stránce.	Multisensor with wyjściem DALI-2, który może być zintegrowany z siecią Casambi do montażu natynkowego na dużych wysokościach. Zewnętrzny teleskopowy czujnik światła regulowany mechanicznie do wysokości montażu od 5 do 16 metrów, do pomiaru światła specyfycznego dla danego zastosowania. Do ustawiania parametrów i funkcji potrzebna jest bezpłatna aplikacja Casambi dostępna w Apple App Store i Google Play Store. Instrukcje krok po kroku dotyczące uruchomienia niektórych podstawowych funkcji można znaleźć na naszej stronie produktowej.	DALI-2 kimenettel rendelkező multiszenzor, amely Casambi hálózatba integrálható nagy magasságban történő felületre szereléshez. Külső teleszkópos fénysérélékkel, amelyek mechanikusan állíthatók 5 és 16 méter között szerelési magasságára az alkalmazásspecifikus fényérőréshöz. A paraméterek és funkciók beállításához az Apple App Store-ban és a Google Play Store-ban elérhető ingyenes Casambi alkalmazás szükséges. Néhány alapfunkció üzembeli helyezéséhez lépésterápia léptére útmutatót talál a termékoldalunkon.	Мультисенсор с выходом DALI-2, который может быть интегрирован в сеть Casambi в версии настенного монтажа для установки на большой высоте. Внешний телескопический сенсор освещенности, механически настраиваемый на монтажную высоту от 5 до 16. Для настройки параметров и функций необходимо бесплатное приложение Casambi, доступное в Apple App Store и Google Play Store. Поясненные инструкции по настройке некоторых основных функций вы найдете на странице нашего продукта
	Detektor přítomnosti osob automaticky řídí světlo v závislosti na přítomnosti osob (pohyb) a okolním jasu. Světelný senzor integrovaný v detektoru neustále měří okolní jas a porovnává jej s hodnotou jasu nastavenou v aplikaci. Pokud je jas okolí dostatečný, osvětlení se nezapne. Pokud je jas okolí nižší než nastavená hodnota jasu, pohyb v místnosti způsobí zapnutí osvětlení. Detektor vypne osvětlení navzdory přítomnosti osob, pokud je v místnosti dostatek pirozeného světla nebo jakmile po určité době není v místnosti detekován žádný další pohyb. Scény, které mají být spuštěny, musí být vytvořeny v aplikaci Casambi.	Czujnik obecności automatycznie steruje oświetleniem w zależności od obecności osób (ruchów) i jasności otoczenia. Czujnik światła wbudowany w czujnik stale mierzy jasność otoczenia i porównuje ją z wartością jasności ustaloną w aplikacji. Jeśli jasność otoczenia jest wystarczająca, oświetlenie nie jest włączane. Jeżeli jasność otoczenia jest niższa od ustalonej wartości jasności, ruch w pomieszczeniu powoduje załączenie oświetlenia. Czujnik wyłącza oświetlenie pomimo obecności osoby, jeżeli w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła naturalnego lub gdy tylko przez określony czas nie zostanie wykryty żaden ruch w pomieszczeniu. Sceny, które mają być wyzwalane, muszą być utworzone w aplikacji Casambi.	A jelenlétézéssel automatikusan szabályozza a fényt a jelenlétével személyek (mozgás) és a környezeti megvilágítás függvényében. Az érzékelőbe épített fényérzékelő folymatosan méri a környezeti megvilágítási szintet, és összehasonlíta azt az alkalmazáson belül állított értékkel. Ha a megvilágítás elegéndő, a világítást nem kapcsol be. Ha a természetes fény beállított érték alatt van, a helyiségeben történő mozgás bekapcsolja a világítást. Az érzékelő kikapcsolja a világítást mozgás érzékelése ellenére, ha elegéndő természetes fény áll rendelkezésre, vagy amint egy bizonyos ideig nem észlel több mozgást a helyiségeben. A kikapcsolni kívánt világítási képetek a Casambi alkalmazásban kell létrehozni.	Датчик присутствия автоматически регулирует / диммирует освещение в зависимости от присутствия людей (движения) и внешней освещенности. Встроенный в датчик сенсор освещенности постоянно измеряет внешнюю освещенность и сравнивает ее с установленным значением освещенности, установленным в приложении. Если естественного освещения достаточно, освещение не включается. Если окружающая освещенность ниже установленного значения, движение в помещении приводит к включению освещения. Датчик отключает освещение, несмотря на присутствие человека, если в помещении достаточно естественного света, или если не будет обнаружено движений в течение времени задержки. Включаемые сценарии освещения должны быть созданы в приложении Casambi.
	Rozšíření dosahu detekce je možné pomocí dalších zařízení.	Rozszerzenie zasięgu detekcji możliwe dzięki dodatkowym urządzeniom.	Az érzékelési tartomány bővíthető további eszközökkel lehetőséges.	Расширение диапазона обнаружения возможно с помощью дополнительных устройств.



Light sensor

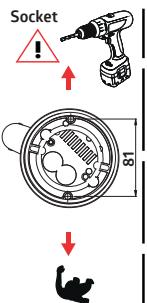

Socket









Fig. 1

	L	B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m

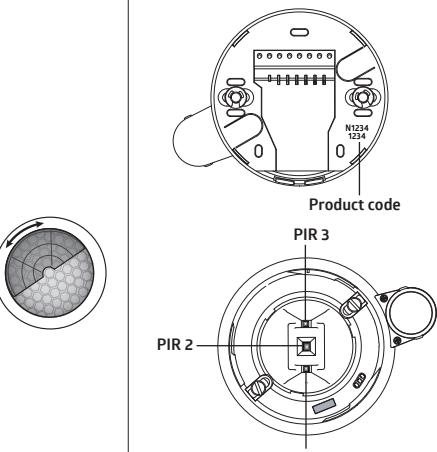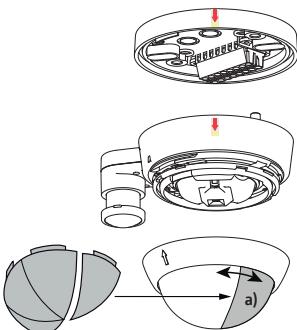

	Zastínění zdrojů rušení	Eliminacia žródeľ zakľočí	Zavaró jelzovások kizárása	Исключить источники помех
	<p>V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou s ním nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami (a).</p> <p>Kromě toho lze v aplikaci individuálně regulovalit citlivost tří PIR čidel nebo čidla deaktivovat.</p>	<p>W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących (a).</p> <p>Ponadto czułość trzech czujników PIR można regulować indywidualnie w aplikacji lub wyłączyć czujniki.</p>	<p>Amennyiben az érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térrészletet ki akar zárni az érzékelési tartományból, az csökkenthető az árnyékolt lamellák használatával (a).</p> <p>Ezenkívül a három PIR-érzékelő érzékenysége külön-külön szabalyozható az alkalmazásban, illetve az érzékelők kikapcsolhatók.</p>	<p>В случае, если зона обнаружения датчика слишком велика или охватываются обласстами, которые не должны контролироваться, диапазон может быть уменьшен или ограничен с помощью линз-масок (a).</p> <p>Кроме того, в приложении Casambi можно индивидуально регулировать чувствительность трех PIR-сенсоров или отключать их.</p>
	<p>Při použití ve skladech s vysokými regály je nutno dbát na to, aby byly v čelním prostoru uliček mezi regály nainstalovány detektory, které pomocí clon nebo montážního uspořádání snímají jen pohyb v požadovaném prostoru regálu.</p>	<p>W przypadku stosowania w magazynach wysokiego składowania należy zwrócić uwagę, aby w przejściach poprzecznych magazynu zainstalowane były czujniki, które mogą wykrywać ruch tylko w pożądanych miejscach przejścia, dzięki zastosowaniu przesłon lub innych rozwiązań technicznych.</p>	<p>Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosókereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más módszerrel megoldás alkalmazásával.</p>	<p>При использовании на складах с высокими потолками необходимо, чтобы датчики были установлены в начале стеллажной зоны и закрыты линз-маской со стороны проезда, таким образом чтобы не фиксировались движения при проходе по основному проезду.</p>

93471

CZ LED indikátory funkcií

PL Wskaźniki funkcji LED

HU LED-es funkciójelzők

RU Функции LED-индикаторов

Proces	Indikace	Proces	Wskazanie	Folyamat	Jelzés	Процесс	Индикация
Aktívni identifikační pomůcka	červená bliká každých 600 ms	Pomoc w identyfikacji aktywna	czerwony pulsuje jasno co 600ms	Azonosítási segédeszköz aktív	a piros fényesen villog 600ms-enként	Средство идентификации активно	красный индикатор ярко мигает каждые 600 мс
zařízení se spustí	červená svítí všech 500ms	uruchomienie urządzenia	czerwony świeci przez całe 500ms	a készülék elindul	piros világít 500 ms-ig	устройство загружено	красный индикатор мигает каждые 500 мс
Detecte pohybu	červená bliká při každém detekovaném pohybu	Wykrywanie ruchu	miga na czerwony przy każdym wykrytym ruchu	Mozgásérzékelés	piros villog minden egyes észlelt mozgásnál	обнаружение движения	Красный индикатор мигает при регистрации каждого движения
Ochrana proti přehřátí. Napájení DALI deaktivováno.	žlutá rychle bliká	Ochrona przed nadmierną temperaturą. Zasilanie DALI nieaktywne.	żółty szybko miga	Tűlmelegedés elleni védelem. DALI tápellátás kikapcsolva.	sárga villog gyorsan	Защита от перегрева. Блок питания DALI отключен.	Желтый индикатор быстро мигает
Zařízení není připojeno k sítí	žlutá pomalu bliká	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	żółty miga powoli	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz	sárga lassan villog	Устройство не подключено к сети	Желтый индикатор медленно мигает

EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE	EU-Megfelelőségi nyilatkozat	Декларация соответствия ЕС
-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------


Výrobek odpovídá témtu nařízení: 1. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) 2. směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw tym dotyczących: 1. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) 2. dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych (2014/53/EU)	A termék megfelel következő előírásoknak: 1. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) 2. a rádióberendezésekkel szóló irányelv (2014/53/EU).	Этот продукт соответствует директивам, касающихся: 1. ограничение использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. (2011/65/EU) 2. Директива по радиооборудованию (2014/53/EU)
--	--	--	---

Technická data	Specyfikacja techniczna	Technikai adatok	Технические характеристики
----------------	-------------------------	------------------	----------------------------

230 V ~ +/-10%, 50 Hz	Napájení	Zasilanie	Hályozási feszültség	Напряжение
ca./approx. 0.4 W	Spotřeba elektrické energie	Pobór mocy	Teljesítményfelvétel	Потребляемая мощность
2.4 - 2.483 GHz	Vysílač frekvence	Częstotliwość nadawania	Átviteli frekvencia	Частота передачи
+4 dBm	Maximální výstupní výkon	Maksymalna moc wyjściowa	Maximális kimeneti teljesítmény	Максимальная выходная мощность
0.5 - 2.5 mm² ↔ 10mm	Připojení vodičů: pro jednodráťové vedení	Zaciski: do przewodu jednożyłowego	Csatlakozó: egy török vezeték fogadására	Клеммные зажимы: для одножильных проводов
vertical 360°	Oblast pokrytí	Obszar detekcji	Érzékelési tartomány	Зона обнаружения
450 m² / 14 m	Sledovaná oblast (pro tangenciální pohyb)	Obszar monitorowany (dla ruchu stycznego)	Érzékelési terület (keresztirányú mozgás / áthaladás/ esetén)	Контролируемая зона (перпендикулярное движение)
5 m / 16 m / 14 m	Montážní výška min./max./ doporučená	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott	Высота монтажа мин./макс./ рекомендованная
Fig. 1 14 m 18°C ① = max. Ø 30 m ② = max. Ø 30 m	Rozsah dosahu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radiální	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promieniście	Hatótávolság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés	Дальность действия при монтажной высоте и температуре окружающей среды 1 Перпендикулярно 2 Фронтально
II / IP54	Stupeň kryti / třída	Stopień ochrony / klasa	Védettség	Класс / степень защиты
Ø 101 x 76 mm	Rozmery	Wymiary	Méretet	Размеры
-5°C - +45°C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet	Температура окружающей среды
PC	Materiál krytu	Materiał obudowy	A ház anyaga	Материал корпуса

93471	CZ Ovládání osvětlení	PL Sterowanie oświetleniem	HU Világításvezérlés	RU Управление освещением
16 V	DALI Výstupní napětí	Napięcie wyjściowe DALI	DALI Kimeneti feszültség	Выходное напряжение DALI
80 mA	Garantovaný napájecí proud	Gwarantowany prąd zasilania	Garantált tápáram	Гарантированный ток
125 mA	Maximální napájecí proud	Maksymalny prąd zasilania	Maximális tápáram	Максимальный ток
	Mechanismus vypnutí: přetížení, zkrat a přehřátí	Mechanizm wyłączający: przećwiczenie, zwarcie i nadmierna temperatura	Kikapcsolási mechanizmus: túlerhelés, rövidzárlat és túlmelegedés	Механизм отключения: перегрузка, короткое замыкание и перегрев
DT0, DT5, DT6, DT7	Podporovaná provozní zařízení	Obsługiwane urządzenia operacyjne	Támogatott operációs eszközök	Поддерживаемые операционные устройства
- (Single – Master)	Podporovaná ovládací zařízení	Obsługiwane jednostki sterujące	Támogatott vezérlőeszközök	Поддерживаемые блоки управления
1s – 60 min	Doběhový čas kanálu 1	Czas załączenia dla kanału	Időzítés 1-es csatorna	Время задержки
10 – 4000 Lux	Nastavená hodnota jasu	Wartość zadana jasności	Megvilágítási érték	Установленное значение освещенности
Tovární nastavení		Ustawienie fabryczne	Gyári beállítás	Заводские настройки
3.-vysoká / wysoka / magas / высокий	Citlivost čidla PIR	Czułość czujnika PIR	PIR-érzékenység	Чувствительность PIR-сенсоров
18 %	Činnel odrazu	Współczynnik odbicia	Reflexios tényező	Коэффициент отражения
Testovací režim		Cykł auto-testu	Önteszt ciklus	Режим самотестирования
	V prvních 60s po připojení síťového napěti projde detektor samokontrolním cyklem. Během této doby jednotka nereaguje na pohyb.	W ciągu pierwszych 60 sekund po podłączeniu napięcia sieciowego czujka przechodzi cykl samokontroli. W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch.	A hálózati feszültség csatlakoztatását követő első 60 másodpercben az érzékelő önnellenörzési cikluson megy keresztül. Ez idő alatt az egység nem reagál a mozgásra.	В первые 60 с после подключения сетевого напряжения детектор проходит цикл самопроверки. В течение этого времени устройство не реагирует на движение.
Schéma zapojení		Schematy połączeń	Kapcsolási rajzok	Схема подключения
	Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!	Схема подключения – при подключении датчика, пожалуйста, соблюдайте маркировку клеммных соединений на устройстве!
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten	Страница продукта в интернете

Code	1301623	2805178	4546508	93471
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhetsinstruks	EN Safety instructions
	SV Funktion	Toiminto	Bruk	Function
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av personal anställd vid auktorisert elinstallationsföretag. Kontakta ett auktorisert elinstallationsföretag vid fel eller driftstörning.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan päätevin sähköasentajan toimesta noudattaaan sähköalan ohjeistuksia/ sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivärt ennen asentamista! Kysitään tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågspänning. DALI anslutningar får ej anslutas till 230VAC!	DALI ei ole SELV – Asennusohjeet pienjännetään mukaan. DALI-terminaaleja ei saa yhdistää verkkosähköön.	DALI er ikke SELV – Installasjonen er å betrakte som et lavspennings produkt. DALI klemmene må ikke tilkobles 230V AC.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 V-!
	Läs kompletterande datablad och manuelen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennusohjeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kytseisten dokumenttien tutuminen on osa vastuullista käytötä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
	Multisensor med DALI-2-utgång som kan integreras i ett Casambi-nätverk. För utvärdigt montage på högre höjder. External teleskopisk ljussensor som mekaniskt kan justeras för en monteringshöjd mellan 5 och 16 meter. För att ställa in parametrarna och funktionerna behöver du den kostnadsfria Casambi-appen som finns i Apple App Store och Google Play Store. Du hittar steg-för-steg-instruktioner för driftsättning av några grundläggande funktioner på vår produktsida: www.rutab.se/produtker	Tunnistin on DALI-2 yhteensoviva, ja voidaan integroida Casambi-verkkoon. Tunnistin on pinta-asennettava ja tarkoitettu kierroksineen tiloihin. Ulkoinen teleskopivaloisuusanturi on säädettävissä asennuskorkeuden mukaan (5-16m). Parametrijen ja asetuksen ohjelmointiin tarvitaan Casambi-sovellus. Sovellus on ladattavissa maksutta Apple App Store ja Google Play Store sovelluskaupoista. Ohjeet perustiin majoitusympäristöön. Ohejettu ohjeet perustiin majoitusympäristöön. Ohejettu ohjeet perustiin majoitusympäristöön.	Multisensor med DALI-2-utgång som kan integreras i et Casambi-nettverk, for utepnalligende montering, for store takhøyder. Eksternt teleskopisk ljussensor mekanisk justerbart. lysmålingen er tilpasset en monteringshøyde mellom 5 og 16 meter. For å stille inn parametere og funksjoner trenger du Casambi-appen som er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, denne er uten kostnader. Du finner trinnvis instruksjoner for igangkjøring av noen grunnleggende funksjoner på vår produktside.	Multisensor with DALI-2 output that can be integrated into a Casambi network for surface mounting at great heights. External telescopic light sensor mechanically adjustable to a mounting height between 5 and 16 metres for application-specific light measurement. To set the parameters and functions, you need the free Casambi app available in the Apple App Store and Google Play Store. You can find step-by-step instructions for commissioning some basic functions on our product page.
	Närvarodetektorn styrs automatiskt baserende på närvaron av människor (rörelser) och den omgivande ljusstyrkan. Ljussensoren som är integrerad i detektorn mäter ständigt den omgivande ljusstyrkan och jämför den med det inställda värdet för ljusstyrkan som ställs in i programmet. Om den omgivande ljusstyrkan är tillräcklig släss belysningen inte på. Om den omgivande ljusstyrkan är lägre än det inställda värdet, får en rörelse i rummet belysningen att tändas. Detektorn stänger av belysningen trots att en person är närvärande om det finns tillräckligt med naturligt ljus eller så snart ingen rörelse detekteras i rummet efter inställd eftergångstid. Scener som ska påverkas måste skapas i Casambi-appen.	Tunnistin ohjaa valaistusta automaattisesti ihmisten läsnäolon (liikkeiden) ja ympäristön kirkkauden mukaan. Tunnistimen integroitu valoisuusanturi mittaa jatkuvaltä ympäristön kirkkauden ja vertaa sitä soveltuksensa astettuun valaisustasoon raja-arvoon. Jos ympäristön kirkkaus on riittävä, valaisust ei kytkeydy päälle. Jos ympäristön kirkkaus on alle asetetun raja-arvon, liikkuminen huoneessa saa valaistuksen syyttämään. Tunnistin sammuttaa valaistuksen henkilö läsnäolosta huolimatta, jos luonnonvaloa on riittävästi tai heti kun huoneessa ei havaita enää liikettä seuranta-aikaan. Asetukset on muutettava Casambi-sovelluksella.	Bevegelsesdetektorene styrer automatiskt lyset avhengig av tilstedevarer av mennesker (bevegelser) og lys nivået. Lysesensoren integrert i detektoren mår konstant lysstyrken fra omgivelsene og sammenligner den med den innstilte lys verdien. Hvis lysstyrken fra omgivelsene er tilstrekkelig, vil ikke belysningen bli slått på. Hvis den omgivende lysstyrken er under den innstilte lysstyrken, vil bevegelse i rommet føre til at belysningen slås på. Hvis det er tilstrekkelig med lys i rommet vil ikke detektoren skru på lyset, selv om det er registrert bevegelse i rommet. Lyset vil også bli skrudd av etter at utløpsiden er utløpt og det ikke er registrert bevegelse. Scenene som skal aktiveres må opprettes i Casambi-appen.	The occupancy detector automatically controls the light depending on the presence of people (movements) and the ambient brightness. The light sensor integrated in the detector constantly measures the ambient brightness and compares it with the brightness set value set in the application. If the ambient brightness is sufficient, the lighting is not switched on. If the ambient brightness is below the brightness set value, movement in the room causes the lighting to switch on. The detector switches the lighting off despite a person being present if there is sufficient natural light or as soon as no more movement is detected in the room for a follow-up time. The scenes to be triggered must be created in the Casambi app.
	Utökning av detekteringsområde är möjligt med ytterligare enheter.	Tunnistusalueen laajentaminen on mahdollista lisälaitteilla.	Utvidelse av detekjonsområdet er mulig med tilleggsenheter.	Extension of the detection range possible with additional devices.



Light sensor



Socket











Fig. 1

	L	B
5.0 m	26.0 m	18.0 m
6.0 m	26.0 m	18.0 m
7.0 m	28.0 m	19.0 m
8.0 m	28.0 m	19.0 m
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m

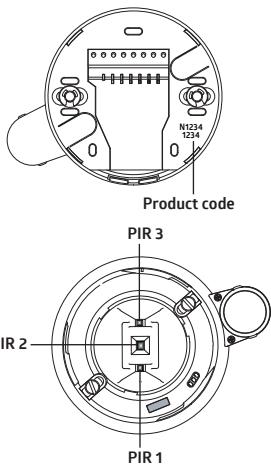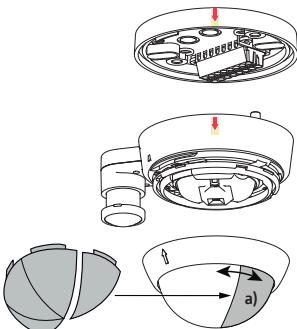

	Förhindra störningskällor	Poista häiriölähteet	Avgrens detektionsområdet	Exclude sources of interference
	<p>Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte ska övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller (a).</p> <p>Dessutom kan känsligheten hos de tre, interna, PIR-sensorerna regleras individuellt i appen. Eller så kan sensorerna aktiveras.</p>	<p>Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se velvoaa alueita, joita ei tarvitse tarkkailla, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyillä (a).</p> <p>Lisäksi kolmen PIR-anturin herkkyyttä voidaan säätää erikseen soveltuksessa tai anturit voidaan poistaa käytöstä.</p>	<p>Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskjermingen for å begrense deteksjonsområdet (a).</p> <p>I tillegg kan følsomheten til de tre PIR-sensorene reguleres individuelt i appen eller sensorene kan deaktivieres.</p>	<p>In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (a).</p> <p>In addition, the sensitivity of the three PIR sensors can be regulated individually in the app or the sensors can be deactivated.</p>
	<p>Vid användning i lagerlokaler med höga höjder måste man säkerställa att endast önskat område är detekterat. Önskat detekteringsområde kan begränsas med avskärmnings-lameller.</p>	<p>Kun tunnistinta käytetään valvomaan varastohylljen välisistä käytävää, on huomioidava, että tunnistin saattaa havaita liikkeen myös viereisillä käytävillä. Valvonta-alueen rajaukseen voidaan käyttää rajauslevyjä.</p>	<p>Når den brukes i korridør på lager med høy takhøyde, må du sørge for at den bare dekker området i korridoren. Om det ikke ønskes deteksjon i kryssgangene på lageret, må medfølgende avskjerming plasseres på linsen.</p>	<p>When used in high-bay warehouses, care should be taken that, in the cross-aisles of the warehouse, detectors are installed that can detect movement only in the desired aisle locations, by using blinds or other technical arrangements.</p>

93471

	SV LED-funksjonsindikatorer	FI Merkkileiden toiminta	NO LED-funksjonsindikatorer	EN LED function indicators
	Process	Indikering	Prosessi	Ilmoitus
	Identifiserings-hjälp aktiv	röd blinkar med starkt ljus varje 600 ms	Identifikaatio-hjälppiirto-aktiivinen	punainen vilkkuu kirkkaasti 600 ms välein
	enhet startar	röd blinkar varje 500 ms	Laitteen käyn-nistyminen	punainen vilkkuu 500 ms välein
	Rörelsededek-te-tering	röd blinkar vid varje detek-terad rörelse.	Liikkeen tun-nistaminen	punainen vilkkuu jokaisen ha-vaitun liikkeen yhteydessä
	Skydd mot övertemp-eratur DALI-ström-försörjning avaktiverad.	gult blinkar snabbt	Ylilämpösuo-jaus. DALI-vir-ransyöttö pois käytöstä.	keltainen vilkkuu nopeasti
	EU-försäkrar om överensstämmelse	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklärung	EU Declaration of conformity
	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, RoHS. (2011/65/EU) 2. Direktivet om radioutrustning (2014/53/EU).	Tämä tuote noudattaa seuraavia säädöksiä: 1. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) 2. Radio equipment directive (2014/53/EU).	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) 2. Direktivet for radioutstyr (2014/53/EU)	This product respects the directives concerning 1. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) 2. the Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
	Teknisk data	Tekniset tiedot	Tekniske data	Technical data
230 V ~ +/-10%, 50 Hz	Spänning	Jännite	Spennning	Voltage
ca./approx. 0.4W	Strömförbrukning	Tehonkulutus	Effekt	Power input
2.4 - 2.483 GHz	Överföringsfrekvens	Lähetystaajuus	Overföringsfrekvens	Transmission frequency
+4 dBm	Maximal utteffekt	Surin lähtöteho	Maksimal utgangseffekt	Maximum output power
 0.5 – 2.5 mm² ↔ 10mm	Terminal anslutningar: för enkeltrådig eller fätrådig kabel	Terminaalit yksisäikeiselle johtimelle	Tilkoblingsklemmer: for enkjermet ledér	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
vertical 360°	Detekteringsområde	Valvonta-alue	Deteksjons område	Area of coverage
450 m² / 14 m	Detekteringsyta vid rörelse	Valvonta-alueen pinta-ala	Overväket område med tangent-till bevegelse	Monitored area (tangential movement)
5 m / 16 m / 14 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Asennuskorkeus min./maks./ suosituksi	Monteringshöye min./maks./ anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
► Fig. 1 14 m 18°C ① = max. Ø 30m ② = max. Ø 30m	Detektering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur	Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa	Deteksjonsområde ved monteringshøyde Omgivelsestemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature
II / IP54	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Class / Degree of protection
Ø 101 x 76 mm	Mått	Mitat	Dimensjoner	Dimension
-5°C – +45°C	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
PC	Material i kapsling	Kotelon materiaali	Materiale i kapsling	Housing material



Fig. 1
14 m
18°C
① = max. Ø 30m
② = max. Ø 30m

1 Gående tvärs
2 Gående mot

1 Poikittainen liike
2 Kohtikävely

1 på tvärs
2c rätt mot

1 accross
2 towards

93471	SV Ljusstyrning	FI Valaistuksen ohjaus	NO Lyskontroll	EN Lighting control	
16 V	DALI Utgångsspänning	DALI-lähtöjännite	DALI Utgangsspenning	DALI Output voltage	
80 mA	Garanterad matningsström	Luvattu syöttövirta	Garantert strøm	Guaranteed supply current	
125 mA	Maximal matningsström	Enimmäisyötövirta	Maksimum strøm	Maximum supply current	
	Avstångningsmekanism: överbelastning, kortslutning och övertemperatur.	Sammutsmekanismi: ylikuormitus, oikosulku ja ylilämpötila.	Beskyttet mot: Overbelastning, kortslutning og overtemperatur	Shutdown mechanism: overload, short circuit and overtemperature	
DTO, DT5, DT6, DT7	Operativa enheter som stöds	Tuetut käyttölaitteet	Støttede driftsenheter	Supported control gear	
- (Single – Master)	Kontrollenheter som stöds	Tuetut ohjausyksiköt	Støttede kontrollenheter	Supported control devices	
1 s – 60 min	Eftergångstid	Viiaveika	Oppfølgingstid	Follow-up time	
10 – 4000 Lux	Inställning av ljusvärde	Valaistustason raja-arvo	Belysningsnivå	Brightness set value	
Fabriksinställning		Tehdasasetukset	Fabrikkinstilling	Factory settings	
3.-hög / korkea / hög / high	PIR-sensorsensitivitet	PIR-anturin herkyyys	Sensitivitet på sensor	PIR sensor sensitivity	
18 %	Reflektionsfaktor	Heijastuskerroin	Refleksjonsverdi	Reflection factor	
Självtest		Kalibointivaihe	Testprosedyre	Self-test cycle	
	Under de första 60 sekunderna efter det att nätspänningen har anslutits går detektorn igenom en självkontrollcykel. Under denna tid reagerar enheten inte på rörelser.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibointivaiheen käytösahojen kytkennän jälkeen. Kalibointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikeeseen.	I de første 60 sekundene etter tilkopling av nettspenningen, går detektoren gjennom en selvtestsyklus. I løpet av denne tiden reagerer ikke enheten på bevegelse.	The product enters an initial 60-second self-test cycle, when the supply is first connected. During this time the device does not respond to movement.	
	Kopplingsschema	Kytkeytäkaavio	Skjematisk diagram	Schematic diagram	
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytkeytäkaavio – kytkeytäessä tunnistinta noudata laitteessa olevia liittimiä merkitäjä!	Koblingsskjema. Vær nøyde med tilkoblingen av detektoren.	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	
		Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet